




Installatiehandleiding

Split-systeem airconditioners

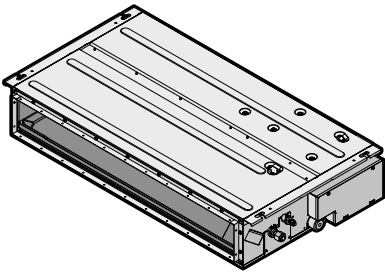

FDXM25F3V1B
FDXM35F3V1B
FDXM50F3V1B
FDXM60F3V1B

FDXM25F3V1B9
FDXM35F3V1B9
FDXM50F3V1B9
FDXM60F3V1B9

Installatiehandleiding
Split-systeem airconditioners

Nederlands

CE - DECLARACION DE CONFORMIDAD
 CE - DICHLARAZIONE DI CONFORMITA
 CE - ДИКЛАРИЦІЯ ПРО ФОРМИТУ
 CE - CONFORMITEITSVERKLARING

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (en) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates
- 02 (en) erklärt auf seine alleinige Verantwortung, daß die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist
- 03 (en) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils dont conditionnement visés par la présente déclaration
- 04 (en) verklaart hierbij op eigen aansprakelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft
- 05 (en) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración
- 06 (en) δηλώνει υπό αποκλειστική του ευθύνη ότι τα κλιματιστικά μοντέλα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση
- 07 (en) объявляет исключительно на себя ответственность за то, что климатические устройства, на которые заявлено об ответственности, являются моими
- 08 (en) declara sous sa seule responsabilité que les modèles de air conditionné et que esta declaración se refiere

FDXM25F3V1B9, FDXM35F3V1B9, FDXM50F3V1B9, FDXM60F3V1B9,

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
- 02 (en) der ovenliggende Norm(en) eller anden anden Normdokument(er)-dokument(en) er tilsvarende, under det Voresansvar, daß sie gemak
- 03 (en) unserer Anweisungen eingesetzt werden
- 04 conformes à la(s) norme(s) ou autre(s) document(s) normatifs, pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions
- 05 conforme de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies
- 06 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones
- 07 sono conformi al(l) seguente(s) standard(i) o al(tro) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni
- 08 (en) відповідно до тої(їх) описової(їх) норми(и) (або Європеї) конвенцій, у разі її(їх) застосування згідно з нашими інструкціями

EN60335-2-40,

- 19 ob upotrebi u dobi
- 20 nastavak robele
- 21 cretanje i stvaranje na
- 22 likovni nastup, palekaj
- 23 vektori nastupa, kas notak
- 24 održavanje i starost
- 25 bonni vesplarna vugni obak
- 26 u konverzanti s polovnicama
- 27 Driektiver, cu amendamentele respective
- 28 Direktiva z ismenjivanjem
- 29 Direktiva z ismenjivanjem
- 30 Direktiva z ismenjivanjem
- 31 Direktiva z ismenjivanjem
- 32 Direktiva z ismenjivanjem
- 33 Direktiva z ismenjivanjem
- 34 Direktiva z ismenjivanjem
- 35 Direktiva z ismenjivanjem
- 36 Direktiva z ismenjivanjem
- 37 Direktiva z ismenjivanjem
- 38 Direktiva z ismenjivanjem
- 39 Direktiva z ismenjivanjem
- 40 Direktiva z ismenjivanjem
- 41 Direktiva z ismenjivanjem
- 42 Direktiva z ismenjivanjem
- 43 Direktiva z ismenjivanjem
- 44 Direktiva z ismenjivanjem
- 45 Direktiva z ismenjivanjem
- 46 Direktiva z ismenjivanjem
- 47 Direktiva z ismenjivanjem
- 48 Direktiva z ismenjivanjem
- 49 Direktiva z ismenjivanjem
- 50 Direktiva z ismenjivanjem
- 51 Direktiva z ismenjivanjem
- 52 Direktiva z ismenjivanjem
- 53 Direktiva z ismenjivanjem
- 54 Direktiva z ismenjivanjem
- 55 Direktiva z ismenjivanjem
- 56 Direktiva z ismenjivanjem
- 57 Direktiva z ismenjivanjem
- 58 Direktiva z ismenjivanjem
- 59 Direktiva z ismenjivanjem
- 60 Direktiva z ismenjivanjem
- 61 Direktiva z ismenjivanjem
- 62 Direktiva z ismenjivanjem
- 63 Direktiva z ismenjivanjem
- 64 Direktiva z ismenjivanjem
- 65 Direktiva z ismenjivanjem
- 66 Direktiva z ismenjivanjem
- 67 Direktiva z ismenjivanjem
- 68 Direktiva z ismenjivanjem
- 69 Direktiva z ismenjivanjem
- 70 Direktiva z ismenjivanjem
- 71 Direktiva z ismenjivanjem
- 72 Direktiva z ismenjivanjem
- 73 Direktiva z ismenjivanjem
- 74 Direktiva z ismenjivanjem
- 75 Direktiva z ismenjivanjem
- 76 Direktiva z ismenjivanjem
- 77 Direktiva z ismenjivanjem
- 78 Direktiva z ismenjivanjem
- 79 Direktiva z ismenjivanjem
- 80 Direktiva z ismenjivanjem
- 81 Direktiva z ismenjivanjem
- 82 Direktiva z ismenjivanjem
- 83 Direktiva z ismenjivanjem
- 84 Direktiva z ismenjivanjem
- 85 Direktiva z ismenjivanjem
- 86 Direktiva z ismenjivanjem
- 87 Direktiva z ismenjivanjem
- 88 Direktiva z ismenjivanjem
- 89 Direktiva z ismenjivanjem
- 90 Direktiva z ismenjivanjem
- 91 Direktiva z ismenjivanjem
- 92 Direktiva z ismenjivanjem
- 93 Direktiva z ismenjivanjem
- 94 Direktiva z ismenjivanjem
- 95 Direktiva z ismenjivanjem
- 96 Direktiva z ismenjivanjem
- 97 Direktiva z ismenjivanjem
- 98 Direktiva z ismenjivanjem
- 99 Direktiva z ismenjivanjem
- 100 Direktiva z ismenjivanjem

CE - ERKLÄRUNG ÜBER ÜBEREINSTIMMUNG
 CE - ДИКЛАРАЦІЯ ПРО ФОРМИТУ
 CE - PROHLÁŠENÍ SHODNOSTI
 CE - DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ

- 09 заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление
- 10 (en) erklærer under eransvar, at klimaenhedens modeller, som denne erklæring vedrører
- 11 (en) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils dont conditionnement visés par la présente déclaration
- 12 (en) verklaart hierbij op eigen aansprakelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft
- 13 (en) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración
- 14 (en) δηλώνει υπό αποκλειστική του ευθύνη ότι τα κλιματιστικά μοντέλα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση
- 15 (en) объявляет исключительно на себя ответственность за то, что климатические устройства, на которые заявлено об ответственности, являются моими
- 16 (en) declares sous sa seule responsabilité que les modèles de air conditionné et que cette déclaration se réfère

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
 CE - MEGFELTÉS ÁRÖLÉKELTÉSRŐL
 CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

- 17 (en) déclare sous sa seule responsabilité que les modèles de climatiseurs, à savoir ceux qui sont mentionnés dans la présente déclaration
- 18 (en) erklærer under eransvar, at klimaenhedens modeller, som denne erklæring vedrører
- 19 (en) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils dont conditionnement visés par la présente déclaration
- 20 (en) verklaart hierbij op eigen aansprakelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft
- 21 (en) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración
- 22 (en) δηλώνει υπό αποκλειστική του ευθύνη ότι τα κλιματιστικά μοντέλα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση
- 23 (en) объявляет исключительно на себя ответственность за то, что климатические устройства, на которые заявлено об ответственности, являются моими
- 24 (en) declares sous sa seule responsabilité que les modèles de air conditionné et que cette déclaration se réfère

- 16 megjelöltek az alábbi szabvány(ok)nak, vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerinti használatra:
- 17 szerint alkalmazandó normák (normatív dokumentumok) mellett, feltéve, hogy azokat a használati utasításainkban
- 18 (en) erklærer under eransvar, at klimaenhedens modeller, som denne erklæring vedrører
- 19 (en) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils dont conditionnement visés par la présente déclaration
- 20 (en) verklaart hierbij op eigen aansprakelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft
- 21 (en) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración
- 22 (en) δηλώνει υπό αποκλειστική του ευθύνη ότι τα κλιματιστικά μοντέλα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση
- 23 (en) объявляет исключительно на себя ответственность за то, что климатические устройства, на которые заявлено об ответственности, являются моими
- 24 (en) declares sous sa seule responsabilité que les modèles de air conditionné et que cette déclaration se réfère

**Machinery 2006/42/EC
 Low Voltage 2014/35/EU
 Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU**

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zpráva
- 08 Merk
- 09 Huom
- 10 Poznamka
- 11 Napomena
- 12 Informator
- 13 Merk
- 14 Huom
- 15 Poznamka
- 16 Napomena
- 17 Informator
- 18 Merk
- 19 Huom
- 20 Poznamka
- 21 Napomena
- 22 Informator
- 23 Merk
- 24 Huom
- 25 Poznamka
- 26 Napomena
- 27 Informator
- 28 Merk
- 29 Huom
- 30 Poznamka
- 31 Napomena
- 32 Informator
- 33 Merk
- 34 Huom
- 35 Poznamka
- 36 Napomena
- 37 Informator
- 38 Merk
- 39 Huom
- 40 Poznamka
- 41 Napomena
- 42 Informator
- 43 Merk
- 44 Huom
- 45 Poznamka
- 46 Napomena
- 47 Informator
- 48 Merk
- 49 Huom
- 50 Poznamka
- 51 Napomena
- 52 Informator
- 53 Merk
- 54 Huom
- 55 Poznamka
- 56 Napomena
- 57 Informator
- 58 Merk
- 59 Huom
- 60 Poznamka
- 61 Napomena
- 62 Informator
- 63 Merk
- 64 Huom
- 65 Poznamka
- 66 Napomena
- 67 Informator
- 68 Merk
- 69 Huom
- 70 Poznamka
- 71 Napomena
- 72 Informator
- 73 Merk
- 74 Huom
- 75 Poznamka
- 76 Napomena
- 77 Informator
- 78 Merk
- 79 Huom
- 80 Poznamka
- 81 Napomena
- 82 Informator
- 83 Merk
- 84 Huom
- 85 Poznamka
- 86 Napomena
- 87 Informator
- 88 Merk
- 89 Huom
- 90 Poznamka
- 91 Napomena
- 92 Informator
- 93 Merk
- 94 Huom
- 95 Poznamka
- 96 Napomena
- 97 Informator
- 98 Merk
- 99 Huom
- 100 Poznamka

<A>	DAIKIN.TCF.033A10/10-2018
	DEKRA (NB0344)
<C>	2178265.0551-EMC

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zpráva
- 08 Merk
- 09 Huom
- 10 Poznamka
- 11 Napomena
- 12 Informator
- 13 Merk
- 14 Huom
- 15 Poznamka
- 16 Napomena
- 17 Informator
- 18 Merk
- 19 Huom
- 20 Poznamka
- 21 Napomena
- 22 Informator
- 23 Merk
- 24 Huom
- 25 Poznamka
- 26 Napomena
- 27 Informator
- 28 Merk
- 29 Huom
- 30 Poznamka
- 31 Napomena
- 32 Informator
- 33 Merk
- 34 Huom
- 35 Poznamka
- 36 Napomena
- 37 Informator
- 38 Merk
- 39 Huom
- 40 Poznamka
- 41 Napomena
- 42 Informator
- 43 Merk
- 44 Huom
- 45 Poznamka
- 46 Napomena
- 47 Informator
- 48 Merk
- 49 Huom
- 50 Poznamka
- 51 Napomena
- 52 Informator
- 53 Merk
- 54 Huom
- 55 Poznamka
- 56 Napomena
- 57 Informator
- 58 Merk
- 59 Huom
- 60 Poznamka
- 61 Napomena
- 62 Informator
- 63 Merk
- 64 Huom
- 65 Poznamka
- 66 Napomena
- 67 Informator
- 68 Merk
- 69 Huom
- 70 Poznamka
- 71 Napomena
- 72 Informator
- 73 Merk
- 74 Huom
- 75 Poznamka
- 76 Napomena
- 77 Informator
- 78 Merk
- 79 Huom
- 80 Poznamka
- 81 Napomena
- 82 Informator
- 83 Merk
- 84 Huom
- 85 Poznamka
- 86 Napomena
- 87 Informator
- 88 Merk
- 89 Huom
- 90 Poznamka
- 91 Napomena
- 92 Informator
- 93 Merk
- 94 Huom
- 95 Poznamka
- 96 Napomena
- 97 Informator
- 98 Merk
- 99 Huom
- 100 Poznamka



Yasuto Hiraoka
 Managing Director
 Pilsen, 1st of November 2018

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
 U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Pilsen Skvrňany,
 Czech Republic

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zpráva
- 08 Merk
- 09 Huom
- 10 Poznamka
- 11 Napomena
- 12 Informator
- 13 Merk
- 14 Huom
- 15 Poznamka
- 16 Napomena
- 17 Informator
- 18 Merk
- 19 Huom
- 20 Poznamka
- 21 Napomena
- 22 Informator
- 23 Merk
- 24 Huom
- 25 Poznamka
- 26 Napomena
- 27 Informator
- 28 Merk
- 29 Huom
- 30 Poznamka
- 31 Napomena
- 32 Informator
- 33 Merk
- 34 Huom
- 35 Poznamka
- 36 Napomena
- 37 Informator
- 38 Merk
- 39 Huom
- 40 Poznamka
- 41 Napomena
- 42 Informator
- 43 Merk
- 44 Huom
- 45 Poznamka
- 46 Napomena
- 47 Informator
- 48 Merk
- 49 Huom
- 50 Poznamka
- 51 Napomena
- 52 Informator
- 53 Merk
- 54 Huom
- 55 Poznamka
- 56 Napomena
- 57 Informator
- 58 Merk
- 59 Huom
- 60 Poznamka
- 61 Napomena
- 62 Informator
- 63 Merk
- 64 Huom
- 65 Poznamka
- 66 Napomena
- 67 Informator
- 68 Merk
- 69 Huom
- 70 Poznamka
- 71 Napomena
- 72 Informator
- 73 Merk
- 74 Huom
- 75 Poznamka
- 76 Napomena
- 77 Informator
- 78 Merk
- 79 Huom
- 80 Poznamka
- 81 Napomena
- 82 Informator
- 83 Merk
- 84 Huom
- 85 Poznamka
- 86 Napomena
- 87 Informator
- 88 Merk
- 89 Huom
- 90 Poznamka
- 91 Napomena
- 92 Informator
- 93 Merk
- 94 Huom
- 95 Poznamka
- 96 Napomena
- 97 Informator
- 98 Merk
- 99 Huom
- 100 Poznamka

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zpráva
- 08 Merk
- 09 Huom
- 10 Poznamka
- 11 Napomena
- 12 Informator
- 13 Merk
- 14 Huom
- 15 Poznamka
- 16 Napomena
- 17 Informator
- 18 Merk
- 19 Huom
- 20 Poznamka
- 21 Napomena
- 22 Informator
- 23 Merk
- 24 Huom
- 25 Poznamka
- 26 Napomena
- 27 Informator
- 28 Merk
- 29 Huom
- 30 Poznamka
- 31 Napomena
- 32 Informator
- 33 Merk
- 34 Huom
- 35 Poznamka
- 36 Napomena
- 37 Informator
- 38 Merk
- 39 Huom
- 40 Poznamka
- 41 Napomena
- 42 Informator
- 43 Merk
- 44 Huom
- 45 Poznamka
- 46 Napomena
- 47 Informator
- 48 Merk
- 49 Huom
- 50 Poznamka
- 51 Napomena
- 52 Informator
- 53 Merk
- 54 Huom
- 55 Poznamka
- 56 Napomena
- 57 Informator
- 58 Merk
- 59 Huom
- 60 Poznamka
- 61 Napomena
- 62 Informator
- 63 Merk
- 64 Huom
- 65 Poznamka
- 66 Napomena
- 67 Informator
- 68 Merk
- 69 Huom
- 70 Poznamka
- 71 Napomena
- 72 Informator
- 73 Merk
- 74 Huom
- 75 Poznamka
- 76 Napomena
- 77 Informator
- 78 Merk
- 79 Huom
- 80 Poznamka
- 81 Napomena
- 82 Informator
- 83 Merk
- 84 Huom
- 85 Poznamka
- 86 Napomena
- 87 Informator
- 88 Merk
- 89 Huom
- 90 Poznamka
- 91 Napomena
- 92 Informator
- 93 Merk
- 94 Huom
- 95 Poznamka
- 96 Napomena
- 97 Informator
- 98 Merk
- 99 Huom
- 100 Poznamka

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zpráva
- 08 Merk
- 09 Huom
- 10 Poznamka
- 11 Napomena
- 12 Informator
- 13 Merk
- 14 Huom
- 15 Poznamka
- 16 Napomena
- 17 Informator
- 18 Merk
- 19 Huom
- 20 Poznamka
- 21 Napomena
- 22 Informator
- 23 Merk
- 24 Huom
- 25 Poznamka
- 26 Napomena
- 27 Informator
- 28 Merk
- 29 Huom
- 30 Poznamka
- 31 Napomena
- 32 Informator
- 33 Merk
- 34 Huom
- 35 Poznamka
- 36 Napomena
- 37 Informator
- 38 Merk
- 39 Huom
- 40 Poznamka
- 41 Napomena
- 42 Informator
- 43 Merk
- 44 Huom
- 45 Poznamka
- 46 Napomena
- 47 Informator
- 48 Merk
- 49 Huom
- 50 Poznamka
- 51 Napomena
- 52 Informator
- 53 Merk
- 54 Huom
- 55 Poznamka
- 56 Napomena
- 57 Informator
- 58 Merk
- 59 Huom
- 60 Poznamka
- 61 Napomena
- 62 Informator
- 63 Merk
- 64 Huom
- 65 Poznamka
- 66 Napomena
- 67 Informator
- 68 Merk
- 69 Huom
- 70 Poznamka
- 71 Napomena
- 72 Informator
- 73 Merk
- 74 Huom
- 75 Poznamka
- 76 Napomena
- 77 Informator
- 78 Merk
- 79 Huom
- 80 Poznamka
- 81 Napomena
- 82 Informator
- 83 Merk
- 84 Huom
- 85 Poznamka
- 86 Napomena
- 87 Informator
- 88 Merk
- 89 Huom
- 90 Poznamka
- 91 Napomena
- 92 Informator
- 93 Merk
- 94 Huom
- 95 Poznamka
- 96 Napomena
- 97 Informator
- 98 Merk
- 99 Huom
- 100 Poznamka

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zpráva
- 08 Merk
- 09 Huom
- 10 Poznamka
- 11 Napomena
- 12 Informator
- 13 Merk
- 14 Huom
- 15 Poznamka
- 16 Napomena
- 17 Informator
- 18 Merk
- 19 Huom
- 20 Poznamka
- 21 Napomena
- 22 Informator
- 23 Merk
- 24 Huom
- 25 Poznamka
- 26 Napomena
- 27 Informator
- 28 Merk
- 29 Huom
- 30 Poznamka
- 31 Napomena
- 32 Informator
- 33 Merk
- 34 Huom
- 35 Poznamka
- 36 Napomena
- 37 Informator
- 38 Merk
- 39 Huom
- 40 Poznamka
- 41 Napomena
- 42 Informator
- 43 Merk
- 44 Huom
- 45 Poznamka
- 46 Napomena
- 47 Informator
- 48 Merk
- 49 Huom
- 50 Poznamka
- 51 Napomena
- 52 Informator
- 53 Merk
- 54 Huom
- 55 Poznamka
- 56 Napomena
- 57 Informator
- 58 Merk
- 59 Huom
- 60 Poznamka
- 61 Napomena
- 62 Informator
- 63 Merk
- 64 Huom
- 65 Poznamka
- 66 Napomena
- 67 Informator
- 68 Merk
- 69 Huom
- 70 Poznamka
- 71 Napomena
- 72 Informator
- 73 Merk
- 74 Huom
- 75 Poznamka
- 76 Napomena
- 77 Informator
- 78 Merk
- 79 Huom
- 80 Poznamka
- 81 Napomena
- 82 Informator
- 83 Merk
- 84 Huom
- 85 Poznamka
- 86 Napomena
- 87 Informator
- 88 Merk
- 89 Huom
- 90 Poznamka
- 91 Napomena
- 92 Informator
- 93 Merk
- 94 Huom
- 95 Poznamka
- 96 Napomena
- 97 Informator
- 98 Merk
- 99 Huom
- 100 Poznamka

- 01 Note
- 02 Hinweis
- 03 Remarque
- 04 Bemerk
- 05 Nota
- 06 Nota
- 07 Zpráva
- 08 Merk
- 09 Huom
- 10 Poznamka
- 11 Napomena
- 12 Informator
- 13 Merk
- 14 Huom
- 15 Poznamka
- 16 Napomena
- 17 Informator
- 18 Merk
- 19 Huom
- 20 Poznamka
- 21 Napomena
- 22 Informator
- 23 Merk
- 24 Huom
- 25 Poznamka
- 26 Napomena
- 27 Informator
- 28 Merk
- 29 Huom
- 30 Poznamka
- 31 Napomena
- 32 Informator
- 33 Merk
- 34 Huom
- 35 Poznamka
- 36 Napomena
- 37 Informator
- 38 Merk
- 39 Huom
- 40 Poznamka
- 41 Napomena
- 42 Informator
- 43 Merk
- 44 Huom
- 45 Poznamka
- 46 Napomena
- 47 Informator
- 48 Merk
- 49 Huom
- 50 Poznamka
- 51 Napomena
- 52 Informator
- 53 Merk
- 54 Huom
- 55 Poznamka
- 56 Napomena
- 57 Informator
- 58 Merk
- 59 Huom
- 60 Poznamka
- 61 Napomena
- 62 Informator
- 63 Merk
- 64 Huom
- 65 Poznamka
- 66 Napomena
- 67 Informator
- 68 Merk
- 69 Huom
- 70 Poznamka
- 71 Napomena
- 72 Informator
- 73 Merk
- 74 Huom
- 75 Poznamka
- 76 Napomena
- 77 Informator
- 78 Merk
- 79 Huom
- 80 Poznamka
- 81 Napomena
- 82 Informator
- 83 Merk
- 84 Huom
- 85 Poznamka
- 86 Napomena
- 87 Informator
- 88 Merk
- 89 Huom
- 90 Poznamka
- 91 Napomena
- 92 Informator
- 93 Merk
- 94 Huom
- 95 Poznamka
- 96 Napomena
- 97 Informator
- 98 Merk
- 99 Huom
- 100 Poznamka

***DlCz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

Inhoud

1	Over de documentatie	4
1.1	Over dit document.....	4
2	Over de doos	4
2.1	Binnenunit.....	4
2.1.1	Toebehoren uit de binnenunit verwijderen.....	4
3	Over de units en opties	5
3.1	Systeemlay-out.....	5
4	Vorbereiding	5
4.1	Installatieplaats voorbereiden.....	5
4.1.1	Vereisten inzake de plaats waar de binnenunit geïnstalleerd wordt.....	5
5	Installatie	5
5.1	De binnenunit monteren.....	5
5.1.1	Richtlijnen bij de installatie van de binnenunit.....	5
5.1.2	Richtlijnen bij de installatie van de kanalen.....	6
5.1.3	Richtlijnen bij de installatie van de afvoerleiding.....	7
5.2	De koelmiddelleiding aansluiten.....	8
5.2.1	De koelmiddelleidingen op binnenunit aansluiten.....	8
5.2.2	Op lekkages controleren.....	8
5.3	De elektrische bedrading aansluiten.....	8
5.3.1	Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit.....	8
5.3.2	Specificaties van de standaardcomponenten van de bedrading.....	9
6	Inbedrijfstelling	9
6.1	Checklist voor de inbedrijfstelling.....	9
6.2	Proefdraaien.....	9
6.3	Foutcodes bij het proefdraaien.....	10
7	Als afval verwijderen	10
8	Technische gegevens	11
8.1	Bedradingsschema.....	12

1 Over de documentatie

1.1 Over dit document



INFORMATIE

Controleer of de gebruiker de papieren documentatie heeft en vraag hem/haar deze bij te houden om deze later te kunnen raadplegen.

Bedoeld publiek

Erkende installateurs



INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld om in werkplaatsen, in de lichte industrie en in boerderijen door deskundige of geschoolde gebruikers gebruikt te worden of, in de handel en in huishoudens, door niet gespecialiseerde personen.

Documentatieset

Dit document is een onderdeel van een documentatieset. De volledige set omvat:

Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:

- Veiligheidsinstructies te lezen vóór de installatie
- Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)

Montagehandleiding binnenunit:

- Installatie-instructies
- Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)

Uitgebreide handleiding voor de installateur:

- Voorbereiding van de installatie, goede praktijken, referentiegegevens,...
- Formaat: Digitale bestanden op <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw dealer beschikbaar zijn.

De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.

Technische gegevens

- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin-extranet (authenticatie vereist).

2 Over de doos


2.1 Binnenunit



WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel R32 (indien van toepassing) in deze unit is weinig ontvlambaar. Zie de handleiding van de buitenunit voor het te gebruiken type koelmiddel.


2.1.1 Toebehoren uit de binnenunit verwijderen

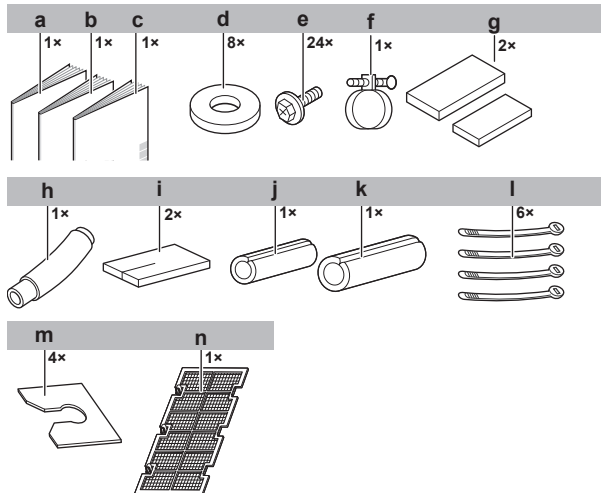


- a Installatiehandleiding
- b Gebruiksaanwijzing
- c Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid
- d Pakkingringen voor ophangbeugel
- e Schroeven voor kanaalflenzen
- f Metalen klem
- g Afdichtingskussens: klein en groot
- h Afvoerslang
- i Afdichtingsmateriaal
- j Isolatiedeel: Klein (vloestofleiding)
- k Isolatiedeel: Groot (gasleiding)
- l Kabelbinders
- m Bevestigingsplaat-vulring
- n Luchtfilter

3 Over de units en opties

3.1 Systeemlay-out

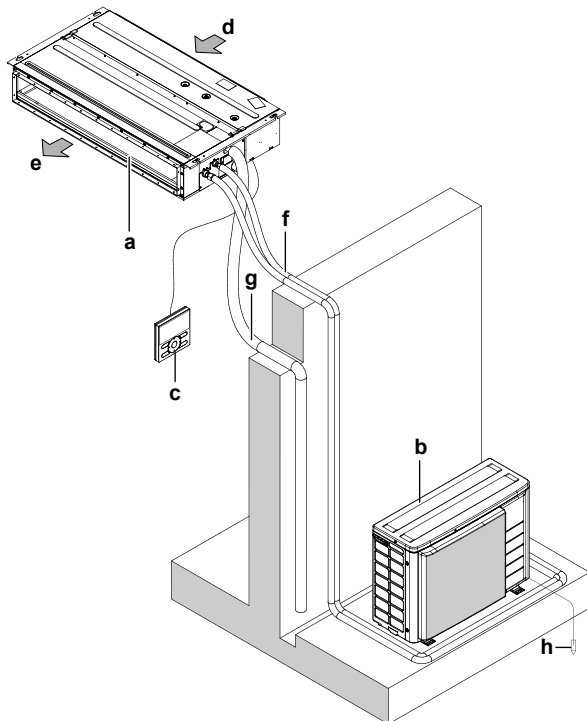

- a Binnenunit
- b Buitenunit
- c Gebruikersinterface
- d Aangezogen lucht
- e Uitgeblazen lucht
- f Koelmiddelleiding + verbindingkabel
- g Afvoerleiding
- h Aardingsbedrading

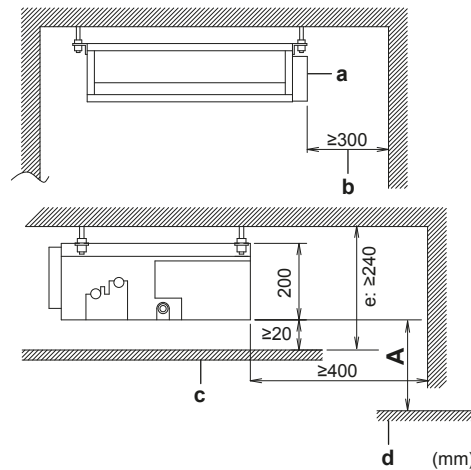

- A Minimumafstand tot de muur:**
2,7 m om onopzettelijk aanraken te voorkomen.
2,5 m als de ventilator afgedekt is (bijv. vals plafond, rooster, ...)
- a Besturingskast
- b Ruimte voor onderhoud
- c Plafond
- d Vloeroppervlak
- e Neem afmetingen zodat een val van minstens 1/100 verzekerd is

4 Voorbereiding

4.1 Installatieplaats voorbereiden

- Voorzie voldoende ruimte rond de unit voor onderhoud en luchtcirculatie.
- Kies een installatieplaats met voldoende ruimte om de unit naar binnen en buiten te dragen.



WAARSCHUWING

Installeer de airconditioner NIET op een plaats waar een lek van ontvlambaar gas mogelijk is. Als het gas weglekt en rond de airconditioner blijft hangen, kan brand ontstaan.

4.1.1 Vereisten inzake de plaats waar de binnenunit geïnstalleerd wordt



INFORMATIE

Het geluidsdrukkniveau is lager dan 70 dBA.

- Gebruik **ophangbouten** voor de montage.
- **Afstand.** Let op de volgende vereisten:

5 Installatie

5.1 De binnenunit monteren


5.1.1 Richtlijnen bij de installatie van de binnenunit



INFORMATIE


Optionele apparatuur. Lees ook de installatiehandleiding van de optionele apparatuur bij de installatie hiervan. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse, kan het gemakkelijker zijn om eerst de optionele apparatuur te installeren.

- **Sterkte van het plafond.** Controleer of het plafond sterk genoeg is om het gewicht van de unit te kunnen dragen. Als er enig risico bestaat, versterk dan eerst het plafond en installeer dan pas de unit.
 - Gebruik bij een bestaand plafond ankers.
 - Gebruik bij een nieuw plafond verzonken inzetstukken, verzonken ankers of andere lokaal voorziene onderdelen.
- **Ophangbouten.** Gebruik W3/8 M10-ophangbouten voor de montage. Bevestig de ophangbeugel aan de ophangbout. Bevestig de bout goed met een moer en vulring aan de boven- en onderzijde van de ophangbeugel.



- **Afmetingen plafondopening.** Controleer of de plafondopening binnen de volgende limieten valt:

5 Installatie

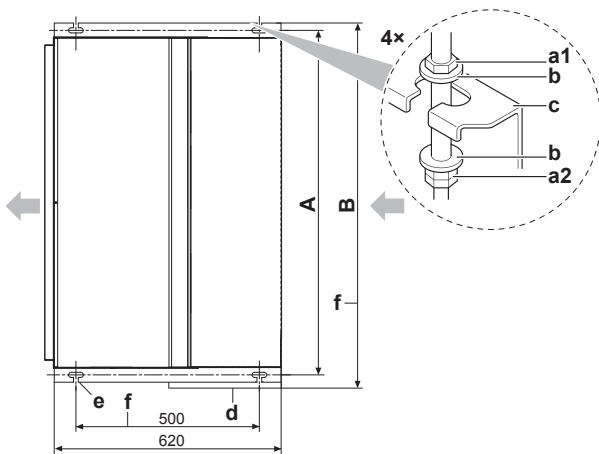

Klasse	A (mm)	B (mm)
FDXM25+35	740	790
FDXM50+60	1140	1190


- a1 Moer (lokaal te voorzien)
- a2 Dubbele moer (niet meegeleverd)
- b Pakkingring (accessoires)
- c Ophangbeugel
- d Besturingskast
- e Afstand tussen hangbouten
- f Grootste buitenmaat

• **Externe statische druk.** Zie de technische documentatie om te voorkomen dat de externe statische druk van de unit wordt overschreden.

• **Plafondopening.** (Plafond met openingen voor montage)

- 1 Steek alle leidingen en bedrading door de respectievelijke openingen in de unit.
- 2 Controleer of het plafond waterpas is.


• **Montagevoorbeeld:**




- a Ankerbout
- b Plafondtegel
- c Lange moer of spanschroef
- d Ophangbout
- e Binnenunit

• **Installeer aanzuigdekseel en luchtfilter (accessoire)** Bij onderaanzuiging:

- 3 Verwijder het aanzuigdekseel.

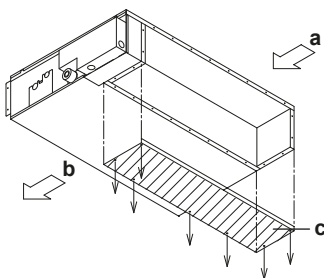

- 4 Breng het verwijderde aanzuigdekseel weer aan.


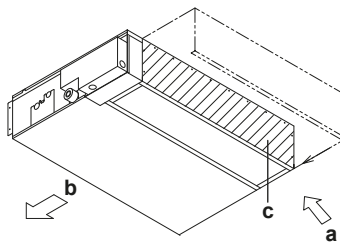


- a Luchtinlaat
- b Luchtuitlaat
- c Aanzuigdekseel

- 5 Bevestig het luchtfilter (accessoire) door haken in te drukken (2 haken voor type 25+35, 3 haken voor type 50+60).

achteraanzuiging

onderaanzuiging




• **Monteer de unit tijdelijk.**

- 6 Bevestig de ophangbeugel aan de ophangbout.

- 7 Maak de unit goed vast.

• **Waterpas.** Controleer met behulp van een waterpas of een plastic buis met water of de unit op alle vier hoeken waterpas staat.



- a Niveaue
- b Plastic buis

- 8 Draai de bovenste moer vast.



OPMERKING

Installeer de unit NIET scheef. **Mogelijk gevolg:** Als de unit tegen de richting van de condenswaterstroom in scheef hangt (de kant van de afvoerleidingen hangt hoger), kan de werking van de vlotterschakelaar verstoord raken en kan er water gaan lekken.

5.1.2 Richtlijnen bij de installatie van de kanalen



WAARSCHUWING

Als de ene of meerdere ruimten via een kanaalsysteem verbonden zijn met de unit, moet u ervoor zorgen dat:


- er geen werkende ontstekingsbronnen zijn (bijvoorbeeld open vuur, een werkend gastoestel of een werkende elektrische verwarming) als de vloerruimte kleiner is dan de in de Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid opgegeven A_{min} ;
- er geen hulptoestellen, die een potentiële ontstekingsbron kunnen vormen, in het leidingwerk zijn geïnstalleerd (bijvoorbeeld hete oppervlakken met een temperatuur van meer dan 700°C en elektrische schakeltoestellen);
- uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde hulptoestellen in het leidingwerk worden gebruikt.

**WAARSCHUWING**

Installeer **GEEN** werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld open vuur, een werkend gastoestel of een werkende elektrische verwarming) in het leidingwerk.

De kanalen moeten lokaal worden voorzien.

- **Luchtinlaatzijde.** Maak het kanaal en de flens aan de inlaatzijde (lokaal te voorzien) vast. Sluit de flens aan met 7 bijgeleverde schroeven.

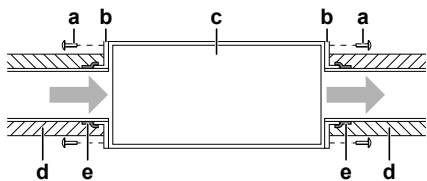


- a Aansluitschroef (accessoire)
- b Flens (lokaal te voorzien)
- c Hoofdunit
- d Isolatie (lokaal te voorzien)
- e Aluminiumtape (lokaal te voorzien)

- **Filter.** Monteer een luchtfilter in het luchtkanaal aan de aanzuigzijde. Gebruik een luchtfilter met een afscheidingsgraad van $\geq 50\%$ (gravimetrische methode). Het bijgeleverde filter wordt niet gebruikt wanneer het inlaatkanaal is gemonteerd.
- **Luchtuitlaatzijde.** Sluit het kanaal aan volgens de binnenafmeting van de flens aan de uitlaatkant.
- **Luchtlekken.** Draai aluminiumtape rond de aansluiting van de flens aan de inlaatkant en van het kanaal. Controleer of er geen lucht ontsnapt aan de andere aansluitingen.
- **Isolatie.** Isoleer het kanaal om condensatie te voorkomen. Gebruik glaswol of polyethyleen schuim met een dikte van 25 mm.

5.1.3 Richtlijnen bij de installatie van de afvoerleiding

Algemene richtlijnen

- **Afvoerpomp.** Voor dit "type met hoge opvoerhoogte" zal de afvoer minder lawaai maken als de afvoerpomp hoger geïnstalleerd is. De aanbevolen hoogte is 300 mm.
- **Leidinglengte.** Houd de afvoerleiding zo kort mogelijk.
- **Leidingmaat.** De leidingmaat moet gelijk aan of groter dan de verbindingsleiding zijn (plastic buis met een nominale diameter van 20 mm en buitendiameter van 26 mm).
- **Helling.** De afvoerleiding moet afhellen (minstens 1/100) om te voorkomen dat er lucht in de leiding blijft zitten. Gebruik hangstaven zoals afgebeeld.



- a Ophangstaaf
- O Toegelaten
- X Niet toegelaten


- **Condensatie.** Neem maatregelen tegen condensatie. Isoleer de volledige afvoerleiding in het gebouw.

Afvoerleiding aansluiten op de binnenunit

**OPMERKING**

Een slechte aansluiting van de afvoerslang kan lekken veroorzaken en schade berokkenen aan de installatieruimte en de omgeving.

- 1 Duw de afvoerslang zo ver mogelijk over de aansluiting van de afvoerleiding.
- 2 Draai de metalen klem vast tot er minder dan 4 mm tussen de schroefkop en het metalen klemdeel zit.
- 3 Controleer op waterlekken (zie "Controle op waterlekken" op pagina 8).
- 4 Installeer het isolatiedeel (afvoerleiding).
- 5 Draai het grote afdichtingskussen (= isolatie) rond de metalen klem en de afvoerslang, en bevestig het met kabelbinders.
- 6 Sluit de afvoerleiding aan op de afvoerslang.

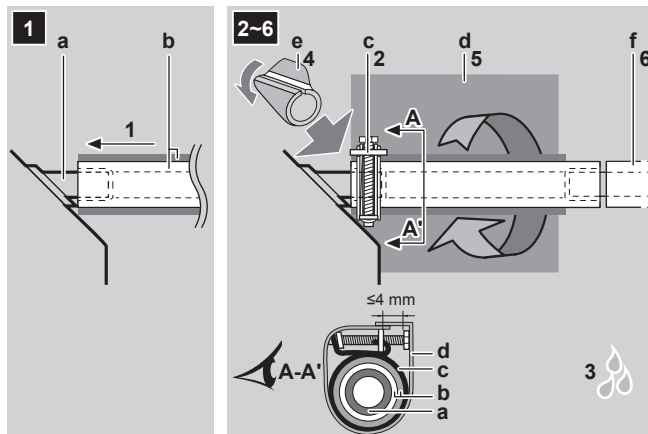


- a Aansluiting afvoerleiding (bevestigd aan de unit)
- b Afvoerslang (accessoire)
- c Metalen klem (accessoire)
- d Groot afdichtingskussen (accessoire)
- e Isolatiedeel (afvoerleiding) (accessoire)
- f Afvoerleiding (lokaal te voorzien)

**OPMERKING**

- Verwijder de afvoerblindprop **NIET**. Anders kan er water uit lekken.
- Gebruik de afvoeruitleet alleen voor het afvoeren van water als de afvoerpomp niet wordt gebruikt of vooraleer het onderhoud uit te voeren.
- Wees voorzichtig bij het aanbrengen en verwijderen van de blindprop. Het overmatig uitoefenen van druk kan de afvoeraansluiting vervormen van de lekbak.


Verwijder de blindprop.

- Beweeg de blindprop niet op en neer.



Duw de blindprop in.

- Breng de blindprop aan en duw ze omlaag met een kruiskopschroevendraaier.

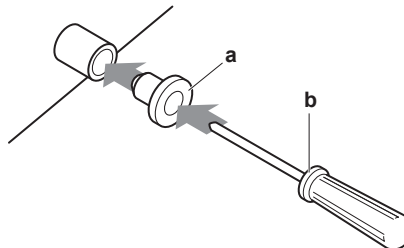


- a Afvoerplug
- b Kruiskopschroevendraaier

5 Installatie

Controle op waterlekken

Giet langzaam ongeveer 1 l water in de afvoerbak en controleer op waterlekken.

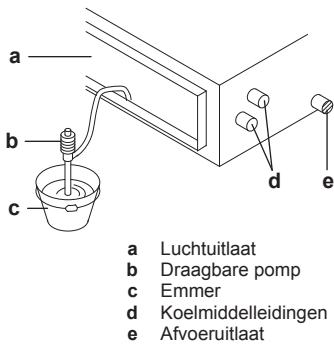

5.2 De koelmiddelleiding aansluiten



GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN

5.2.1 De koelmiddelleidingen op binnenunit aansluiten



VOORZICHTIG


Installeer koelleidingen of componenten zodat ze niet worden blootgesteld aan stoffen die componenten met koelmiddel kunnen corroderen, tenzij de componenten gemaakt zijn van een materiaal dat inherent bestand is tegen corrosie of beschermd is tegen corrosie.



WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL

Het koelmiddel R32 (indien van toepassing) in deze unit is weinig ontvlambaar. Zie de handleiding van de buitenunit voor het te gebruiken type koelmiddel.

- **Leidinglengte.** Houd de koelmiddelleiding zo kort mogelijk.
- **Flareverbindingen.** Sluit de koelmiddelleiding met flareverbindingen aan op de unit.
- **Isolatie.** Isoleer de koelmiddelleiding op de binnenunit als volgt:

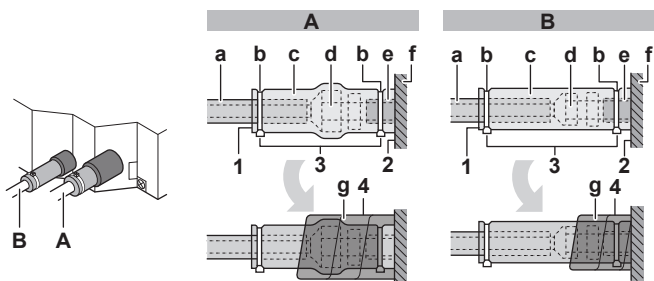

- A Gasleiding
B Vloeistofleiding
- a Isolatiemateriaal (lokaal te voorzien)
b Kabelbinder (accessoire)
c Isolatie delen: Groot (gasleiding), klein (vloeistofleiding) (accessoires)
d Flaremoer (bevestigd op de unit)
e Aansluiting koelmiddelleiding (bevestigd op de unit)
f Unit
g Afdichtingskussens: Middelgroot 1 (gasleiding), middelgroot 2 (vloeistofleiding) (accessoires)
- 1 Draai de naden van de isolatie delen naar boven.
 - 2 Bevestig ze aan de basis van de unit.
 - 3 Maak de kabelbinders vast rond de isolatie delen.
 - 4 Draai het afdichtingskussen van de basis van de unit tot de bovenkant van de flaremoer rond de koelmiddelleiding.



OPMERKING

Zorg ervoor dat de hele koelmiddelleiding is geïsoleerd. Blote leidingen kunnen condensatie veroorzaken.

5.2.2 Op lekkages controleren



OPMERKING

Overtreft de maximale werkdruk van de unit NIET (zie "PS High" op het naamplaatje van de unit).



OPMERKING

Gebruik een aanbevolen bellentestoplossing van bij uw groothandelaar. Gebruik geen zeepwater want hierdoor kunnen de flaremoeren breken (zeepwater kan immers zout bevatten en zout absorbeert vocht dat kan bevriezen als de leidingen afkoelen), en bovendien kunnen de flareverbindingen erdoor gaan corroderen (want zeepwater kan ammonia bevatten dat zorgt voor een corrosief effect tussen de messing flaremoer en de koperen flare).

- 1 Vul het systeem met stikstofgas tot op een manometerdruk van minstens 200 kPa (2 bar). Het is aanbevolen de druk tot 3000 kPa (30 bar) te verhogen om kleine lekken te vinden.
- 2 Test op lekkages door de bubbeltestoplossing op alle verbindingen aan te brengen.
- 3 Verwijder alle stikstofgas.

5.3 De elektrische bedrading aansluiten



GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE



WAARSCHUWING

Gebruik **ALTIJD** een meeraderige kabel als stroomtoevoerkabel.



WAARSCHUWING

Als het netsnoer beschadigd is, **MOET** de fabrikant, zijn vertegenwoordiger, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige bevoegde personen het snoer vervangen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.

5.3.1 Elektrische bedrading aansluiten op de binnenunit


De bedrading van de voeding en van de transmissie moeten afzonderlijk worden gehouden. Beide bedradingen moeten **ALTIJD** op minstens 50 mm van elkaar worden gehouden om eventuele elektrische storingen te voorkomen.



OPMERKING

Zorg ervoor dat de voedingskabel en de transmissiekabel van elkaar gescheiden blijven. De transmissiebedrading en de voedingsbedrading mogen kruisen, maar ze mogen **NIET** parallel lopen.

- 1 Verwijder het servicedeksel.

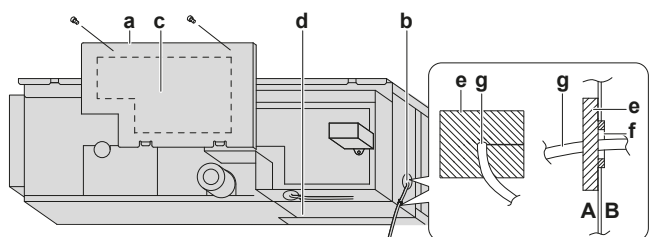


- A Buiten de unit
B Binnen de unit

- a Deksel besturingskast
- b Aansluiting verbindingkabel (inclusief aarding)
- c Bedradingschema
- d Aansluiting bedrading gebruikersinterface
- e Afdichtingsmateriaal (accessoire)
- f Opening voor kabels
- g Kabel

- 2 **Kabel gebruikersinterface:** Geleid de kabel door het frame, sluit hem aan op het klemmenblok en maak hem vast met een kabelbinder.
- 3 **Verbindingkabel** (binnen↔buiten): Geleid de kabel door het frame, sluit hem aan op het klemmenblok (controleer of de nummers overeenstemmen met die op de buitenunit en sluit de aardingskabel aan) en maak hem vast met een kabelbinder.
- 4 Draai het afdichtingsmateriaal (accessoire) rond de kabels om te voorkomen dat er water in de unit kan. Dicht alle openingen af om te voorkomen dat kleine dieren in het systeem terechtkomen.


WAARSCHUWING

Neem gepaste maatregelen om te beletten dat de unit door kleine dieren als schuilplaats gebruikt kan worden. Kleine dieren die in contact komen met elektrische onderdelen kunnen storingen, rook of brand veroorzaken.

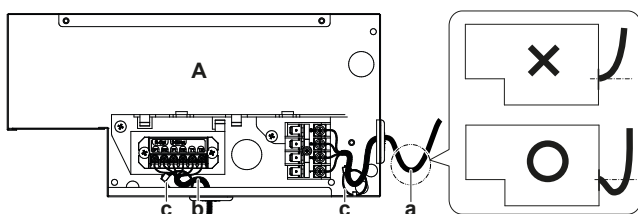

- A Printplaat binnenunit (ASSY)
- a Voedings- en aardingsbedrading
- b Bedrading transmissie en gebruikersinterface
- c Klemmen
- X Niet toegelaten
- O Toegelaten

- 5 Breng het servicedeksel weer aan.

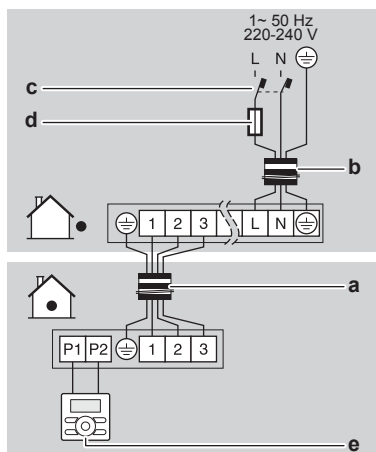

- a Verbindingkabel
- b Voedingskabel
- c Aardlekschakelaar
- d Zekering
- e Gebruikersinterface

5.3.2 Specificaties van de standaardcomponenten van de bedrading

Component	Specificatie
Verbindingkabel (binnen↔buiten)	Minimum kabeldoorsnede van 2,5 mm ² en geschikt voor 230 V

Component	Specificatie
Kabel gebruikersinterface	Plastic snoeren met mantel van 0,75 tot 1,25 mm ² of kabels (2-aderige draden) Maximum 500 m

6 Inbedrijfstelling



OPMERKING

Laat de unit **NOOIT** werken zonder de thermistoren en/of druksensoren/-schakelaars. De compressor zou anders vuur kunnen vatten.

6.1 Checklist voor de inbedrijfstelling

Controleer na de installatie van de unit eerst de volgende punten. De unit **MOET** worden gesloten nadat alle onderstaande controles zijn uitgevoerd; **ALLEEN** dan kunt u de unit opstarten.

<input type="checkbox"/>	U leest de volledige installatie-instructies, zoals beschreven in de uitgebreide handleiding voor de installateur .
<input type="checkbox"/>	De binnenunits zijn goed geïnstalleerd.
<input type="checkbox"/>	Bij gebruik van een draadloze gebruikersinterface: Het sierpaneel van de binnenunit met infrarood ontvanger is geïnstalleerd.
<input type="checkbox"/>	De buitenunit moet juist gemonteerd zijn.
<input type="checkbox"/>	Er zijn GEEN ontbrekende fasen of omgekeerde fasen .
<input type="checkbox"/>	Het systeem is goed en op de juiste manier geaard en de aardingsklemmen zijn goed aangehaald.
<input type="checkbox"/>	De zekeringen of lokaal geïnstalleerde beveiligingen zijn overeenkomstig dit document geïnstalleerd en zijn NIET overbrugd.
<input type="checkbox"/>	De voedingsspanning komt overeen met de spanning op het identificatieplaatje van de unit.
<input type="checkbox"/>	Er zijn GEEN losse aansluitingen of verbindingen of beschadigde elektrische onderdelen in de schakelkast.
<input type="checkbox"/>	De isolatieweerstand van de compressor is OK.
<input type="checkbox"/>	Er zijn GEEN beschadigde onderdelen of buizen die tegen de binnenkant van de binnen- of buitenunit gedrukt worden.
<input type="checkbox"/>	Er zijn GEEN koelmiddellekkages .
<input type="checkbox"/>	De juiste buismaten werden geplaatst en de leidingen zijn goed en op de juiste manier geïsoleerd.
<input type="checkbox"/>	De afsluiters (gas en vloeistof) op de buitenunit staan volledig open.

6.2 Proefdraaien

Deze taak is alleen van toepassing bij gebruik van de gebruikersinterface BRC1E52 of BRC1E53. Zie de montagehandleiding of servicehandleiding van de gebruikersinterface wanneer een andere gebruikersinterface wordt gebruikt.



OPMERKING

Onderbreek het proefdraaien niet.

7 Als afval verwijderen




INFORMATIE

Achtergrondverlichting. Om de unit met de gebruikersinterface IN/UIT te schakelen, moet de achtergrondverlichting niet branden. Voor alle andere acties moet ze wel ingeschakeld zijn. De achtergrondverlichting brandt ± 30 seconden wanneer u op een knop drukt.

1 Voer de voorbereidende stappen uit.

#	Actie
1	Verwijder het steeledeksel en draai de klep met een zeskantsleutel volledig linksom om de vloeistofafsluiter (A) en de gasafsluiter (B) te openen.
2	Sluit het servicedeksel om elektrische schokken te voorkomen.
3	Schakel de unit minstens 6 uur vóór gebruik IN; dit om de compressor te beschermen.
4	Zet de unit in de koelstand op de gebruikersinterface.

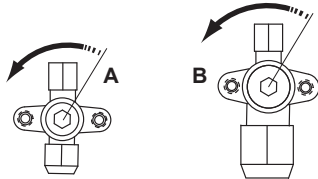

2 Begin het proefdraaien

#	Actie	Resultaat
1	Ga naar het thuismenu.	
2	Druk minstens 4 seconden.	Het menu Service instelling lokaal wordt weergegeven.
3	Selecteer Test werking.	
4	Druk.	Test werking wordt weergegeven in het thuismenu.
5	Druk binnen de 10 seconden.	Het proefdraaien begint.

3 Controleer de werking gedurende 3 minuten.

4 Stop het proefdraaien.

#	Actie	Resultaat
1	Druk minstens 4 seconden.	Het menu Service instelling lokaal wordt weergegeven.
2	Selecteer Test werking.	
3	Druk.	De unit werkt weer normaal, en het thuismenu wordt weergegeven.

6.3 Foutcodes bij het proefdraaien

Als de buitenunit NIET juist is geïnstalleerd, kunnen de volgende foutcodes verschijnen op de gebruikersinterface:

Foutcode	Mogelijke oorzaak
Niets weergegeven (de momenteel ingestelde temperatuur wordt niet weergegeven)	<ul style="list-style-type: none"> Losse of verkeerde bedrading (tussen voeding en buitenunit, tussen buitenunit en binnenuits, tussen binnenuit en gebruikersinterface). De zekering op de printplaat van de buitenunit of binnenuit is doorgebrand.
E3, E4 of L8	<ul style="list-style-type: none"> De afsluiters zijn dicht. De luchtinlaat of luchtuitlaat is geblokkeerd.
E7	Ontbrekende fase bij driefasige voedingen. Let op: Het toestel kan niet worden gebruikt. Schakel het toestel UIT, controleer de bedrading opnieuw en verwissel twee van de drie elektrische draden.
L4	De luchtinlaat of luchtuitlaat is geblokkeerd.
U0	De afsluiters zijn dicht.
U2	<ul style="list-style-type: none"> Spanningsonbalans. Ontbrekende fase bij driefasige voedingen. Let op: Het toestel kan niet worden gebruikt. Schakel het toestel UIT, controleer de bedrading opnieuw en verwissel twee van de drie elektrische draden.
U4 of UF	De aftakbedrading tussen de units is niet juist.
UA	De buitenunit en binnenuit zijn niet compatibel.

7 Als afval verwijderen



OPMERKING

















Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandlingsbedrijf worden behandeld.


8 Technische gegevens

- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin-extranet (authenticatie vereist).


8 Technische gegevens

8.1 Bedradingschema

Legende eengemaakt bedradingschema			
Voor gebruikte onderdelen en nummering, zie het bedradingschema op de unit. De onderdelen zijn genummerd met Arabische cijfers in oplopende volgorde en wordt in het overzicht hieronder aangegeven door het symbool "*" in de onderdeelcode.			
	: ONDERBREKER		: VEILIGHEIDSAARDING
	: AANSLUITING		: VEILIGHEIDSAARDING (SCHROEF)
	: CONNECTOR		: GELIJKRICHTER
	: AARDING		: RELAISCONNECTOR
	: LOKALE BEDRADING		: KORTSLUITCONNECTOR
	: ZEKERING		: KLEM
	: BINNENUNIT		: KLEMMENSTROOK
	: BUITENUNIT		: DRAADKLEM
BLK : ZWART	GRN : GROEN	PNK : ROZE	WHT : WIT
BLU : BLAUW	GRY : GRIJS	PRP, PPL : PAARS	YLW : GEEL
BRN : BRUIN	ORG : ORANJE	RED : ROOD	
A*P : PRINTPLAAT	PS : SCHAKELVOEDING		
BS* : DRUKKNOP AAN/UIT, BEDRIJFSSCHAKELAAR	PTC* : PTC THERMISTOR		
BZ, H*O : ZOEMER	Q* : BIPOLAIRE TRANSISTOR MET GEÏSOLEERDE POORT (IGBT)		
C* : CONDENSATOR	Q*DI : AARDLEKSCHEKELAAR		
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*	Q*L : OVERBELASTINGSBEVEILIGING		
D*, V*D : DIODE	Q*M : THERMISCHE SCHAKELAAR		
DB* : DIODEBRUG	R* : WEERSTAND		
DS* : DIP-SCHAKELAAR	R*T : THERMISTOR		
E*H : VERWARMING	RC : ONTVANGER		
F*U, FU* (VOOR KENMERKEN, ZIE PRINTPLAAT IN UW UNIT)	S*C : LIMietsCHAKELAAR		
FG* : CONNECTOR (RANDAARDING)	S*L : VLOTTERSCHAKELAAR		
H* : BUNDEL	S*NPH : DRUKSENSOR (HOOG)		
H*P, LED*, V*L : CONTROLELAMP, LED	S*NPL : DRUKSENSOR (LAAG)		
HAP : LED (SERVICEMONITOR GROEN)	S*PH, HPS* : DRUKSCHAKELAAR (HOOG)		
HIGH VOLTAGE : HOOGSPANNING	S*PL : DRUKSCHAKELAAR (LAAG)		
IES : INTELLIGENT EYE SENSOR	S*T : THERMOSTAAT		
IPM* : INTELLIGENTE VOEDINGSMODULE	S*RH : VOCHTIGHEIDSSENSOR		
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M : MAGNEETRELAIS	S*W, SW* : BEDRIJFSSCHAKELAAR		
L : ONDER SPANNING	SA*, F1S : OVERSPANNINGSBEGRENZER		
L* : SPOEL	SR*, WLU : SIGNAALONTVANGER		
L*R : DWARSSMOORSPOEL	SS* : KEUZESCHAKELAAR		
M* : STAPPENMOTOR	SHEET METAL : KLEMMENSTROOK VASTE PLAAT		
M*C : COMPRESSORMOTOR	T*R : TRANSFORMATOR		
M*F : VENTILATORMOTOR	TC, TRC : ZENDER		
M*P : AFVOERPOMPMOTOR	V*, R*V : VARISTOR		
M*S : DRAAIMOTOR	V*R : DIODEBRUG		
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* : MAGNEETRELAIS	WRC : DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING		
N : NEUTRAAL	X* : KLEM		
n*, N=* : AANTAL DOORGANGEN DOOR FERRIETKERN	X*M : KLEMMENSTROOK (BLOK)		
PAM : PULSAMPLITUDEMODULATIE	Y*E : SPOEL ELEKTRONISCHE EXPANSIEKLEP		
PCB* : PRINTPLAAT	Y*R, Y*S : SPOEL ELEKTROMAGNETISCHE OMKEERKLEP		
PM* : VOEDINGSMODULE	Z*C : FERRIETKERN		
	ZF, Z*F : RUISFILTER		

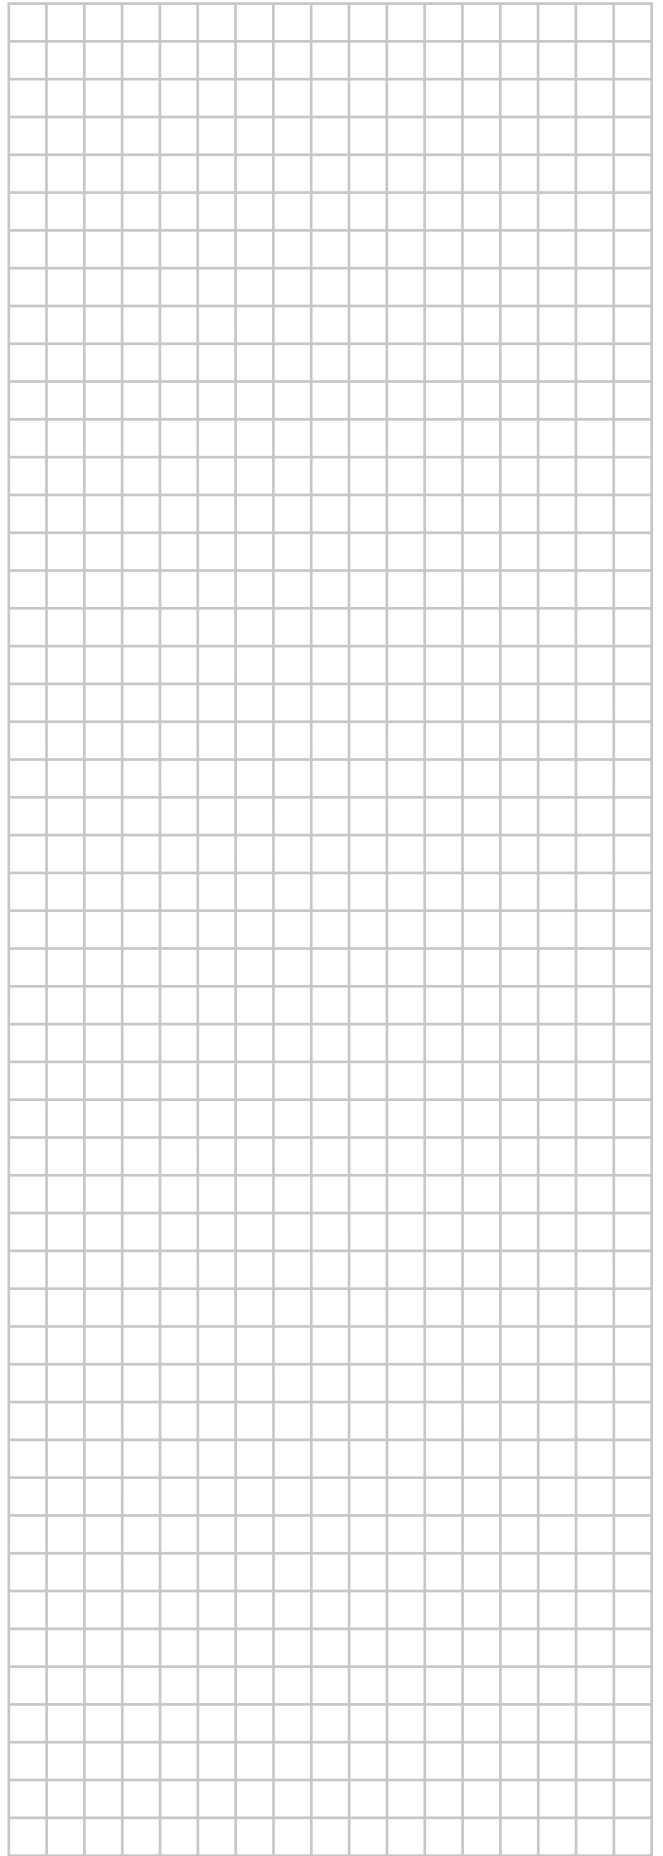



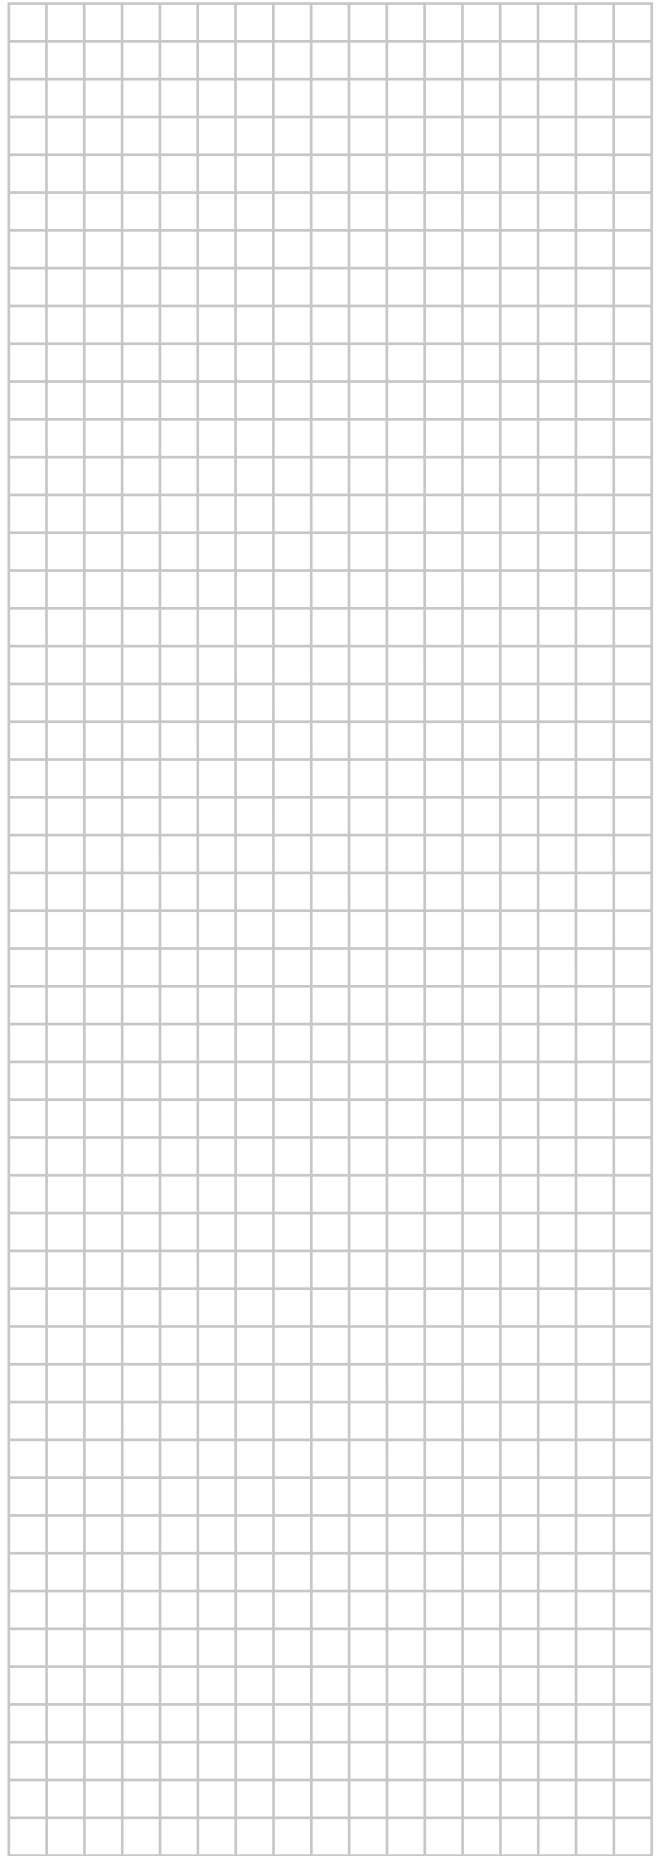

ERC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin

4P472267-1B 2018.07