**EN | SAFETY WARNING****Risk of electric choc.**

Make certain that the entire power supply to the unit/system is disconnected before attempting to install, service or remove any component.

The pump unit must not be immersed in water, installed outside the premises, stored in a damp environment or exposed to frost. All condensate collection elements (collection tray, connecting tubes, outlets etc...) must be cleaned thoroughly prior to installing the pump.

The pump is supplied with :

- A self-resetting thermal cut-out set at 115°C
- A self extinguishing body case (UL94 VO Material)

Pump Power Supply

Connect pump Phase and Neutral terminals to the air handling unit's power supply or to the mains supply by means of wiring to comply with local National Standards. We suggest use of :

- An interconnecting power cable (H05 VVF 2 x 0.5 mm²) which must be fastened securely to the wall, to avoid inadvertent disconnection during installation and later servicing.
- This connection should be equipped with an electrical isolation device (2A Fused Spur, customer provided) to the Phase and Neutral.

Pump Safety switch

IMPORTANT : Connecting the cable of the safety switch is indispensable to avoid any risk of overflowing. For correct connection, refer to the appliance instructions.


The pump is equipped with a NC high water safety switch with a maximum rating of 8A/250V (safety switch : 2 x 0.5mm²). This contact may be used to switch off the refrigeration system where there is a risk of condensate overflow (after thorough verification by the installer of the customer's specific application and the resultant electric wiring diagram).

Initial operational test

- First clean the condensate tray of any debris leftover from manufacture or unpacking od the air handling unit
- Pour water into the condensate collection tray (a squeezable plastic bottle, ACC00944, is available)
- Check that the pump unit starts & then stops as the water level decreases.
- Check safety switch by continuing to pour water until the alarm triggers (cutting off the compressor, generating an audible or visual alarm etc)

The sump/detection unit must be cleaned and serviced at regular intervals in accordance with the degree of pollution existing within the pump operating environment.

Max flow rate	20 l/h
Max suction head	3 m
Max discharge head	10 m
Voltage	120V 60Hz 14W (SI27CE01UN12) 230V 50/60Hz 14W (SI27CE01UN23)
Safety switch	NC 8A resistive - 250 V
Thermal protection (overheating)	115° C (auto-reset)
Detection levels	On: 16 mm Off: 11 mm Al: 19 mm
Sound level at 1m	20 dBA
Safety standards	EAC / CE / UKCA

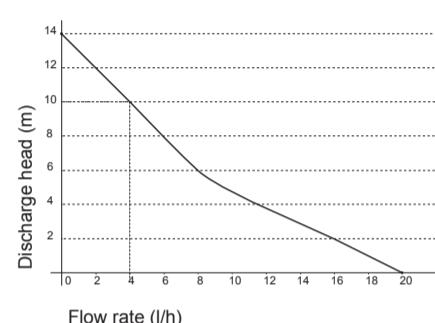

instalador, de aplicaciones específicas del cliente y la comprobación del cableado eléctrico).

Prueba de funcionamiento inicial

- Primero limpie la bandeja de condensados de cualquier desecho sobrante de la fabricación o del desembalaje.
- Vierta el agua en la batería o en la bandeja de recogida de condensados (Una botella de plástico ACC00944, está disponible por separado para este propósito).
- Comprobar que la unidad de bomba se inicia y se detiene a medida que disminuya el nivel del agua.
- Verifique la función de alarma al continuar vertiendo agua hasta que la alarma se dispara (cortar el compresor).

La unidad de detección debe ser limpieda y mantenida a intervalos regulares, según el grado de contaminación existente en el entorno de funcionamiento de la bomba.

Caudal máximo	20 l/h
Altura de aspiración máx.	3 m
Altura máx. de descarga	10 m
Tensión	120V 60Hz 14W (SI27CE01UN12) 230V 50/60Hz 14W (SI27CE01UN23)
Contacto de alarma	NC 8 A resistif - 250 V
Protección térmica (sobrecalentamiento)	115° C (auto reset)
Niveles de detección (mm)	On: 16, Off: 11, Al: 19
Nivel acústico a 1m	20 dBA
Normas de seguridad	EAC / CE / UKCA

RU | ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Опасность поражения электрическим током. Перед выполнением любой операции обязательно отключите установку от электропитания. Не погружайте насосный агрегат в жидкость и не помещайте его на открытый воздух или во влажную среду, а также защищайте от замерзания.

Перед установкой насоса необходимо очистить детали коллектора конденсата (бак кондиционера, трубы, выходы и т. д.).

Система оборудована
Тепловой защитой: срабатывание при 115°C
Самозатухающей оболочкой (материал UL94 V0)

Электрическое подключение

Подключите фазу и нейтраль к источнику питания кондиционера или к сети с помощью кабелей в соответствии с местными нормами. Рекомендуется использовать:

- соединительные кабели (H05 VVF 2 x 0.5 mm²), который должен быть надежно закреплен на стене во избежание случайного отсоединения во время установки или техобслуживания;
- предохранительное устройство (прерыватель 2A, не поставляется в комплекте) на фазе и нейтрали.

Испытание при вводе в эксплуатацию

Подключите фазу и нейтраль к источнику питания кондиционера или к сети с помощью кабелей в соответствии с местными нормами. Рекомендуется использовать:

- очистите бак с конденсатом от любых отходов (техногенные отходы или остатки упаковки);

- налейте немного воды на мембрани или в бак кондиционера (используйте бюрократ для испытаний ACC00944, не поставляется в комплекте).

- убедитесь, что насос включается и прекращает работу, когда уровень воды снова снижается.

- чтобы проверить исправность предохранительного

Предохранительный контакт
ВАЖНО! Во избежание опасности переполнения необходимо выполнить кабельное соединение предохранительного контакта.

Чтобы правильно подключить предохранительный контакт, выполните указания изготовителя кондиционера. Для подключения предохранительного контакта предусмотрен размыкающий контакт с разрывной способностью 8 A/250 V. При резистивной нагрузке (кабель предохранительного контакта, EC: 2 x 0.5 mm²). Этот контакт может использоваться для прекращения производства холода в случае опасности переполнения конденсата (после проверки электрической схемы и системы клиента специалистом по установке).

контакта, непрерывно наливайте воду, пока предохранительный контакт не сработает (отключение компрессора).

Очистка

Регулярно очищайте поплавковый датчик. Периодичность чистки зависит от степени загрязнения, обусловленной окружающей средой.

Максимальная производительность	20 л/ч
Максимальная высота всасывания	3 м
Максимальная высота отведения	10 м
Электропитание	230B-50Гц - 14 Вт
Предохранительный резистивный размыкающий контакт	NC 8A резистивной нагрузки- 250V
Тепловая защита (перегрев)	115° C
Уровни обнаружения (мм)	Выкл: 16, Выкл: 11, Авария : 19
Уровень шума на расстоянии 1 м	20 дБА
Нормы безопасности*	EAC / CE / UKCA

IT | AVVERTENZA DI SICUREZZA

Pericoloso di scossa elettrica.
Prima di qualsiasi intervento togliere immediatamente tensione all'installazione.

Il blocco pompa non deve venire immerso né posto all'esterno di locali o in luoghi umidi e deve venire tenuto al riparo dal gelo. Prima di installare la pompa è necessario pulire gli elementi di raccolta condensa del condizionatore.

L'insieme è dotato di:

- Protezione termica : intervento a 115°C, riarro automatico
- Contenitore auto-extinguente : materiali UL94 V0

Alimentazione della pompa : Collegare la fase e il neutro all'alimentazione del condizionatore o alla rete per mezzo di cavi, nel rispetto delle norme locali.

Raccomandiamo l'utilizzo:

- Di un cavo di interconnessione (H05 VVF 2 x 0.5 mm²) che deve essere saldamente fissato alla parete per evitare qualsiasi scollamento involontario durante la procedura di installazione o manutenzione.
- Di un dispositivo di protezione (interruttore 2A, non fornito) sulla fase e sul neutro.

Contatto di sicurezza
IMPORTANTE: Per un corretto collegamento del contatto di sicurezza, rispettare le indicazioni fornite dal produttore del condizionatore.

Per il collegamento del contatto di sicurezza, si dispone di un contatto NC, con potere d'interruzione di 8A/250V resistivo (avio elettrico: 2 x 0.5mm²). Questo contatto può essere utilizzato per interrompere la produzione frigorifica in caso di rischio di fuoriuscita della condensa (una volta che l'installatore avrà verificato lo schema elettrico e il tipo di applicazione del cliente).

Test di messa in servizio:

- Pulire la vaschetta di raccolta condensa rimuovendo qualsiasi detriti (residui di produzione o d'imballaggio).
- Versare un po' d'acqua sulla batteria o nella vaschetta del condizionatore (utilizzare la bretella di prova ACC00944, non fornita).
- Verificare che la pompa si metta in moto e si fermi quando il livello dell'acqua è calato.
- Per verificare il funzionamento del contatto di sicurezza, versare continuamente acqua fino a far scattare la sicurezza (interruzione del compressore).

Il blocco di rilevazione deve essere pulito regolarmente.
La frequenza della pulizia dipenderà dal grado d'inquinamento dell'ambiente.

Portata massima	20 l/h
Altezza d'aspirazione massima	3 m
Altezza di mandata massima	10 m
Alimentazione elettrica	230 V-50Hz - 14 W
Contatto di sicurezza	NC 8 Amp - 250 V
Protezione termica (surriscalda-mento)	115° C (auto reset)
Livelli di rilevazione (mm)	On: 16 Off: 11 Al: 19
Livello sonoro a 1m	20 dBA
Norme di sicurezza	EAC / CE / UKCA

PT AVISOS DE SEGURANÇA

Risco de choque elétrico.
Antes de qualquer intervenção desligar impreterativamente a instalação.
O bloco bomba não deve ser imerso nem colocado no exterior dos locais ou em lugares húmidos e deve ser conservado ao abrigo do gelo.
É necessário limpar os elementos colectores de condensados do climatizador antes da instalação da bomba.
O conjunto está equipado :
- Com uma protecção térmica: disparo a 115°C, religação automática.
- Com um invólucro auto-extinguível: materiais UL94 V0

Ligação eléctrica
Ligar a fase e neutro à alimentação do climatizador ou à rede por intermédio de cabos, respeitando as normas locais.
Recomendamos a utilização:
- De um cabo de interligação (H05 VVF 2 x 0.5 mm²) que deve ser fixado solidamente na parede para evitar qualquer desligamento

involuntário durante a instalação ou aquando da manutenção.
- De um dispositivo de protecção (disjuntor 2A, não fornecido) na fase e no neutro.

Função alarme. IMPORTANTE: Para uma ligação correcta do alarme, respeitar as indicações dadas pelo fabricante do climatizador. Para a ligação do alarme, dispõe de um contacto NC, com poder de corte 8A/250V resistivo (cabos elétricos: 2 x 0.5 mm²). Este contacto pode ser utilizado para cortar a produção frigorífica em caso de risco de derrameamento de condensados (depois da verificação do esquema eléctrico e da aplicação cliente pelo instalador).

Teste da colocação em serviço:
- Remover todos os detritos da bandeja de condensados (resíduos de fabrico ou restos de embalagem).
- Deitar um pouco de água na bateria ou na bandeja do climatizador (utilizar a almotola de ensaio ACC00944 não fornecida).
- Verificar se a bomba arranca e pára quando o nível de água volta a descer.
- Para verificar o funcionamento do alarme, deitar água continuamente até que a função de alarme seja acionada (corte do compressor).

HU BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Aromás vizeszelye.
Mindem telepítési, karbantartási vagy szétszerelési művelet előtt feltétlenül feszültségmentesítse a teljes rendszert.
A szivattyúegységet ne merítse vízzel át, ne helyezze el a helyiségen kívül vagy néha hűvös helyen, és védje a fagyót. A szivattyú telepítési előtt tisztítása meg a kondenzátműtő elemelet (légekonkcionáló tartály, csövek, kimenetek stb.). Az egység a következővel van sziszerezve:
- Hővédelem: kioldódás s 115°C-on.
- Önköltső burkolat (UL94 V0 anyag).

Biztonsági érintkező

FONTOS: A biztonsági érintkező bekötése nélkülözhettek, hogy elkerülhető legyen a túlcserélés minden kockázata. A biztonsági érintkező megfelelő csatlakoztatásához tartsa be a következőket:
A biztonsági érintkezőt csatlakoztatható egy NC (alaphelyzetben zárt) érintkező áll rendelkezésre, 8A/250V rezisztív megszakítási kapacitással (biztonsági érintkező: 2 x 0.5 mm²). Ez az érintkező a hűtési termelés megszakítására használható, ha fellép a kondenzátműtő túlcserélésának veszélye (az elektromos kapcsolási rajz és az ügyfélalkalmazás telepítő általi ellenőrzést követően).

O Teste da colocaçao em serviço:
- Tisztítás meg a kondenzátműtőt (gyártási maradványok vagy a csomagolás maradványai).
- Osszekötő kábel (CE: H05 VVF 2 x 0,5 mm²), amelyet szilárdítani kell a falra, hogy elkerülje a véletlen lecsatlakoztatást a telepítés vagy a karbantartás során.
- Ellenőrizze, hogy a szivattyú elindul és leáll, amikor a vízszint ismét lecsökken.

A Üzembe helyezési teszt
- Tisztítás meg a kondenzátműtőt mindenféle törökemeltőt (gyártási maradványok vagy a csomagolás maradványai).
- Ósszeköt egy kevés vizet a gyűjtőtárcára vagy a légekonkcionáló tartályába (használja az ACC00944 tesztelést, nincs mellékelye).
- Ellenőrizze, hogy a szivattyú elindul és leáll, amikor a vízszint ismét lecsökken.

NL VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok
Voor iedere interventie, dient de installatie afgesloten te worden van de elektrische voeding.
Het pompblok mag in geen geval ondergedompeld worden in water noch buiten in vochtige ruimtes geplaatst worden en mag eveneens niet aan vorst worden blootgesteld.
Het is noodzakelijk om de condensaatsbak van de airco te reinigen voor de installatie van de pomp.
Het geheel is uitgerust met:
- een thermische bescherming : uitschakeling op 115°C, automatische herwarming.
- een zelfdovende omkasting: materiaal UL94 V0

Elektrische aansluiting
Aansluiten van en uitleider aan de voeding van het airconditio-ningsapparaat of ann het net door middel van:
- een verbindingskabel (H05 VVF 2 x 0.5 mm²) welke vastgezet dient te worden aan de muur om te vermijden dat hij losgerukt wordt, in de directe omgeving van het pompblok.

- Verder dient een werkschakelaar of zekering (niet bijgeleverd) op fase.
La pompa deve essere alimentato da un circuito elettrico protetto contro lo sovraccarico 2.5kW.
Alarmfunctie: BELANGRIJKE: Voor het aansluiten van het alarm beschikt U over een contact NC met een maximale onderbrekstroom van 5A/250V resistief (elektrische kabel: 2x0.5mm² (AWG20)). We raden U aan om dit contact te gebruiken om de werking van de compressor te onderbreken in geval het alarm niveau bereikt wordt in de vlotterkamer (na controle elektrisch schema en in functie van toepassing van de klant).

Test voordat het eerste gebruik:
- Reinig de condensbak en verwijder al het vuil (fabricage- en verpakkingsresten).
- Giet een beetje water op de accu of in de bak van de klimaatregelaar (gebruik de niet meegeleverde teststift ACC00944).
- Controleer of de pomp inschakelt en uitschakelt wanneer het waterpeil gezakt is.
- Schenk om de werking van het alarm te controleren door lopend water totdat de alarmfunctie inschakelt (onderbreking van de compressor).

DE WARUNG

Stromschlaggefahr.
Vor jedem Eingriff muss die Anlage spannungsfrei gelegt werden. Der Pumpenblock muss berührungsicher eingebaut werden. Eintauchen oder Montage im Freien oder in Feuchträumen ist nicht zulässig. Die Pumpe ist eisfrei zu halten.
Die Kondensataufgangswanne muss vor Installation der Pumpe gereinigt werden.
Die Pumpe ist ausgerüstet mit:
- Temperaturschutzschalter : Auslösung 115°C, selbständiger Wiederlauf bei Unterschreitung.
- Gehäusematerial selbstlöschend. UL94 V0

Elektroanschluss
Außen- und Neutralleiter mit Hilfe von Kabeln und unter Einhaltung der geltenden örtlichen Richtlinien an die Stromversorgung des Klimagerätes oder ans Netz anschließen. Kabel zugentlastet anschließen. Wir empfehlen:
- Zur Verlängerung des Stromkabels, ein Kabel in folgender Ausführung zu verwenden: CE: HO5 VVF x 2 x 0.5mm²; UL/CSA: 2 x 0.5mm² (AWG20) zertifiziert UL2464 - 80°C - 300V.
- Außen- und Neutralleiter durch einen Schutzschalter 2A (nicht im Lieferumfang) abzusichern.

Sicherheitsabschaltung
WICHTIG : Um jegliches Risiko eines Kondensatüberlaufs zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, den Kontakt für die Sicherheitsfunktion anzuschließen. Beachten Sie hierzu die Hinweise des Klimageräteherstellers. Die Sicherheitsfunktion wird über einen NC-Kontakt ausgelöst mit einer max. Schalleistung von 5A/250V ohmsche Last. Mit diesem Sicherheitskontakt kann das Kühlsystem bei drohendem Kondensatüberlauf abgeschaltet werden (nach Überprüfung des Schaltplans und der Kundenanwendung durch den Installateur). Zur Verlängerung des Alarmkabels ein entsprechendes Elektrokabel bereithalten (2 x 0.5mm²).
Inbetriebnahmetest:
- Eventuelle Rückstände (Herstellungs-, Montage- oder Verpackungsreste) aus der Kondensatwanne entfernen.
- Etwas Wasser auf die Batterie oder in die Wanne des Klimagerätes gießen (Testflasche ACC00944 verwenden, nicht im Lieferumfang).
- Überprüfen, ob die Pumpe startet und bei sinkendem Wasserspiegel wieder stoppt.
- Um die Sicherheitsfunktion zu überprüfen, solange Wasser aufgegeben, bis der Sicherheitskontakt auslöst (Unterbrechung des Kompressors).

FR AVERTISSEMENTS DE SECURITE

Risque et de choc électrique. Avant toute installation, maintenance ou démontage, mettre impérativement l'ensemble de l'installation hors tension. Le bloc pompe ne doit pas être immergé, ni placé à l'extérieur des locaux ou dans des lieux humides et doit être tenu hors gel. Il est nécessaire de nettoyer les éléments collecteurs de condensats (bac du climatiseur, tubes, sorties...) avant l'installation de la pompe.
L'ensemble est équipé :
- D'une protection thermique : déclenchement à 115°C
- D'une enveloppe auto-extinguible (matériau UL94 V0)

Alimentation de la pompe
Raccorder la phase et le neutre à l'alimentation du climatiseur ou au réseau par l'intermédiaire de câbles, dans le respect des normes locales. Nous recommandons l'utilisation:
- D'un câble d'interconnexion (CE: HO5 VVF 2 x 0.5 mm²; UL/CSA: 2 x 0.5mm² (AWG20) certifié UL2464 - 80°C - 300V), qui doit être fixé solidement sur le mur pour éviter toute déconnexion

involontaire durant l'installation ou lors de la maintenance.
- D'un dispositif de protection (disjoncteur 2A, non fourni) sur la phase et le neutre.
Contact de sécurité
IMPORTANT : Pour un raccordement correct du contact de sécurité, respecter les indications données par le fabricant du climatiseur. Pour le raccordement du contact de sécurité, vous disposez d'un contact NC, d'un pouvoir de coupe 8A/250V résistif, (câble d'alarme: 2 x 0.5mm²). Ce contact peut être utilisé pour couper la production frigorifique en cas de risque de débordement des condensats (après vérification du schéma électrique et de l'application client par l'installateur).

Test de mise en service :
- Nettoyez le bac de condensats de tout débris (résidus de Versez peu d'eau sur la batterie ou dans le bac du climatiseur (utiliser la bretelle d'essai ACC00944, non fournie).
- Vérifiez que la pompe se met en marche et s'arrête lorsque le niveau d'eau est redescendu.
- Pour vérifier le fonctionnement du contact de sécurité, versez continuellement de l'eau jusqu'à ce que la sécurité se déclenche (coupe du compresseur).

fazowym lub zerowym.
Styk bezpieczeñstwa

WAÑNE: Okablowanie styku bezpieczeñstwa jest niezbedne, aby uniknac przelania.

Podlaczanie styku bezpieczeñstwa nalezy wykonaæ zgodnie ze wskazowkami producenta klimatyzatora.

Blok wykrywania nalezy regulamie czyścić. Terminy konserwacji zmieniaja się w zależności od stopnia zanieczyszczenia spowodowanego otoczeniem.

Maksymalne natężenie przepływu	20 l/godz.
Maksymalna wysokość zasysania	3 m
Maks. wysokość przepompowywania	10 m
Zasilanie elektryczne	230 V-50Hz - 14 W
Styk zabezpieczający	NC 8A rezystywne - 250 V
Zabezpieczenie termiczne (przegrzanie)	115° C (automatyczne resetowanie)
Poziom detekcji (mm)	ON: 16 OFF: 11 Al: 19
Poziom falasu w olejlegości 1 m	20 dBa
Normy bezpieczeñstwa*	EAC / CE / UKCA

- Aby sprawdzić działanie styku bezpieczeństwa, należy ciągle nalewać wodę aż do zadziałania styku bezpieczeństwa (wyłączenie sprzązki).

Czyszczenie

Blok wykrywania należy regularnie czyścić. Terminy konserwacji zmieniają się w zależności od stopnia zanieczyszczenia spowodowanego otoczeniem.

Maksymalne natężenie przepływu	20 l/godz.
Maksymalna wysokość zasysania	3 m
Maks. wysokość przepompowywania	10 m
Zasilanie elektryczne	230 V-50Hz - 14 W
Styk zabezpieczający	NC 8A rezystywne - 250 V
Zabezpieczenie termiczne (przegrzanie)	115° C (automatyczne resetowanie)
Poziom detekcji (mm)	ON: 16 OFF: 11 Al: 19
Poziom falasu w olejlegości 1 m	20 dBa
Normy bezpieczeñstwa*	EAC / CE / UKCA

PL OSTRZEŽENIE BEZPIECZEÑSTWA

Rzyky porażenia pradem.
Przed instalacją, konserwacją lub demontażem, należy koniecznie wyłączyć napiecie w instalacji.
Blok pompy nie może być zanurzany ani używany na zewnątrz pomieszczeń lub w poniemiercznych wilgotnych. Należy go również chronić przed zamazaniem.
Przed instalacją pompy, należy koniecznie wyczyścić elementy kolektorów skroplin (zbiornik klimatyzatora, przewody, wyloty...). Wypozażenie zestawu:
- Zabezpieczenie termiczne: włączanie przy 115°C
- Powłoka samogasząca (materiał UL94 V0).

Podlaczanie elektryczne
Zasilanie pompy

Podłączyć fazę i zero do zasilania klimatyzatora lub do sieci pomocy przewodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zalecamy zastosowanie:
- Przewodu łączącego (HO5 VVF 2 x 0.5 mm²), który musi być solidnie przyczepiony do ściany, aby uniknąć przypadkowego odłączenia podczas instalacji lub konserwacji.
- Zabezpieczenia (wyłącznik 2A, niedolaczony) na przewodzie

O Uruchamianie
- Wyćwiczyć zbiornik skroplin ze wszystkich resztek (pozostępstwa po produkcji lub opakowaniu).
- Naleź trocję wody na baterię lub do zbiornika klimatyzatora (użyć biurety testowej ACC00944, niedolaczoną).
- Sprawdzić czy pompa uruchomi się i wyłączy po spadku poziomu wody.

HU BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Aromás vizeszelye.
Mindem telepítési, karbantartási vagy szétszerelési művelet előtt feltétlenül feszültségmentesítse a teljes rendszert.
A szivattyúegységet ne merítse vízzel át, ne helyezze el a helyiségen kívül vagy néha hűvös helyen, és védje a fagyót. A szivattyú telepítési előtt tisztítása meg a kondenzátműtő elemelet (légekonkcionáló tartály, csövek, kimenetek stb.). Az egység a következővel van sziszerezve:
- Hővédelem: kioldódás s 115°C-on.
- Önköltső burkolat (UL94 V0 anyag).

O Teste da colocaçao em serviço:
- Tisztítás meg a kondenzátműtőt (gyártási maradványok vagy a csomagolás maradványai).
- Osszekötő kábel (CE: H05 VVF 2 x 0,5 mm²), amelyet szilárdítani kell a falra, hogy elkerülje a véletlen lecsatlakoztatást a telepítés vagy a karbantartás során.
- Ellenőrizze, hogy a szivattyú elindul és leáll, amikor a vízszint ismét lecsökken.

CZ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nedostatek vody
Nezapomeňte vodu vysokou konzistencií využít pro výrobku.
Před každou instalací, údržbou nebo demontáží povinně celé zařízení odpojit.
Cíplopadlo nesmí být ponoveno do vody nebo umístěno mimo vnitřní prostor budovy, nesmí být skladováno ve vlněním prostředí a musí být chráněno před mrazem.
Pro správné pripojení bezpečnostního kontaktu postupujte podle pokynů výrobce klimatizační jednotky.
Je nutné využít sbírací prvky kondenzátu (nádrž klimatizační jednotky, hadice, výstupy,...) před instalací čerpadla.
Systém je vybaven:
- tepelnou ochranou: spuštění při 115°C,
- samozhášacím obalem (materiál UL94 V0).

C Elektrické zapojení
Napájení čerpadla
Připojte fazu a nulák k napájení klimatizačního zařízení nebo k sítii pomocí kabelu, v souladu s místními normami.
Doporučujeme použít:
- prepovojovací kábel (HO5 VVF 2 x 0,5 mm²), který je třeba pevně uchytit na stěnu, aby se zabránilo náhodnému odpojení během instalace nebo údržby.

- ochranné zařízení (jistí 2A, není součástí dodávky) na fázi a nulák.
Bezpečnostní kontakt

DLEŽITÉ: Zapojení bezpečnostního kontaktu je nezbytné, aby se zabránilo jakémukoliv riziku přečtení.
Pro správné pripojení bezpečnostního kontaktu postupujte podle pokynů výrobce klimatizační jednotky.
Na pripojení bezpečnostního kontaktu máte kontakt NC s vypínacím výkonem 8A/250V odporovým (kabel bezpečnostního kontaktu: CE: 2 x 0,5 mm²). Tento kontakt je možné použít pro vypnutí chladiče v případě nebezpečného přečtení kondenzátu (po kontrole schématu zapojení a základnícké aplikaci příslušném technikem).

- Pro ověření funkce bezpečnostního kontaktu nepřetržitě lije vodu, až je bezpečnostní kontakt aktivován (vypnutí kompresoru).
Detektivní jednotka se musí čistit pravidelně. Frekvence čistění závisí na stupni znečištění způsobeného prostředím.

RO AVERTISMENT DE SIGURANÞA

Risc de soc electric.

Înainte de începerea instalării, întreținerii sau demontării, asiguraþi-vă că deconectaþi în întregime unitatea/installaþia de la reteaua electrică.

Pompa nu trebuie scufundată în apă, sau să fie amplasată în exterior ori în locuri umede și trebuie protejată de inghet. Este necesar să curățați componentele colectoare de condens (tava sistemului de climatizare, șevi, ieșiri...) înainte de instalarea pompei. Unitatea este dotată cu:
- protecþie termică: declanþare la 115°C,
- carcasa cu sistem ignifug (materiul UL94 V0).

C Alimentarea pompei

Conectaþi fază și nulă pompei la sursa electrică a sistemului de climatizare sau la reteaua electrică prin cabluri, conform reglementărilor locale. Recomandăm utilizarea:
- unui cablu de interconectare (CE: HO5 VVF 2 x 0,5 mm²), care trebuie fixat în siguranþă pe perete pentru evitarea deconectărilor accidentale în timpul instalării sau al întreținerii.

- unui dispozitiv de protecþie (disjunctor de 2 A, nefurnizat) pe fază și pe nul.

RO AVERTISMENT DE SIGURANÞA

Risc de soc electric.

Înainte de începerea instalării, întreținerii sau demontării, asiguraþi-vă că deconectaþi în întregime unitatea/installaþia de la reteaua electrică.

IMPORTANT: Cablarea contactului de siguranþă este indispensabilă pentru evitarea oricărui risc de deversare. Pentru a conecta corectă acesta la acestui, respectaþi instrucþiunile furnizate de producþorul sistemului de climatizare. Pentru conectarea contactului de siguranþă, dispuneþi de un contact normal închis, cu o putere de rupere de 8 A/250 V rezistiv (contact de siguranþă: 2 x 0,5 mm²). Acest contact poate fi utilizat pentru interruperea producþiei frigorifice în cazul riscului de deversare a condensatului (după verificarea de către instalator a schemei electrice și a aplicării clientului).

SK BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Pred každou inštaláciou, údržbou alebo demontážou povinne odpojiť celý systém.

Cíplopadlo nesmí byt ponorené do vody alebo umiestnené mimo vnútorných priestorov budovy, nesmí byt skladované vo vlnkovanom prostredí a musí byt chránené pred mrazom. Pred inštaláciou čerpadla je nutné využiť zberacie prvky kondenzátu (nádrž klimatizačnej jednotky, hadice, výstupy,...). Systém je vybavený:
- tepelnou ochranou: spuštene pri 115 °C.

C Napájanie čerpadla

Pripojte fazu a nulový vodič k napájaniu